CAPISALDI - ATTRAVERSAMENTI
PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
PROGRESSIVA DI RIFERIMENTO PLANIMETRICA
ATTRAVERSAMENTO SERVIZI
POSTI DI MISURA + GIUNTI/ISOLANTI
SFIATI
PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE
PEZZI SPECIALI IN LINEA
TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE
FUNZIONI DEL "PUNTO"
RIFERIMENTO A DISEGNI E PARTICOLARI
CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE DI PROGETTO 12.0 bar
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO (MOP) 12.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f = 0.30

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMATA AL D.M. NUMERO
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
FASCE TERMORESTRINGENTI C50

DATI GENERALI
DN 100 SP 5.2 (UNI-EN) 1724.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 1724.00 m.
FASE EMISSIONE Permessio seguito acquisizioni preliminari di servitu'

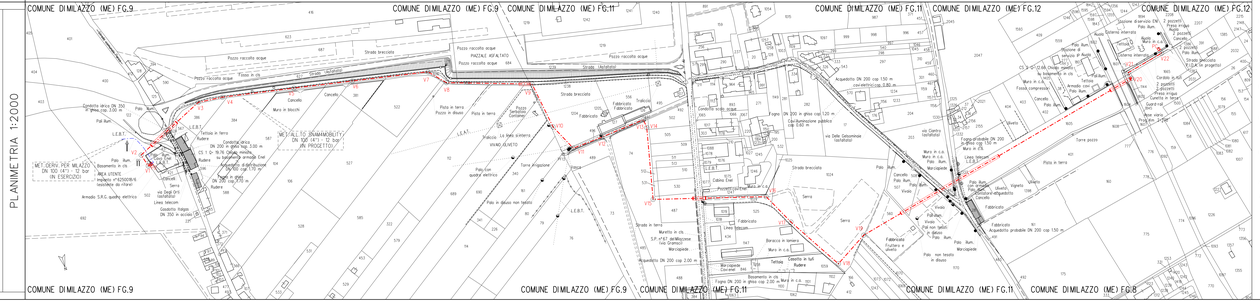
PLANIMETRIA 1:2000
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.9
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.9
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.11
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.11
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.12
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.12
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.9
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.9
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.11
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.11
COMUNE DIMILAZZO (ME) FG.8
MET. ALL'ISOMMABILITY DN 100 (4") - 12 bar IN PROGETTO
MET. OPERA PER MILAZZO DN 100 (4") - 12 bar IN ESERCIZIO
Piazza raccolta acque
Strada brecciata
Fabbricato
Serra
Tettoia in ferro
Pozzo in disuso
Pali Aun
Pali Aun sostegno
Cancello
Muro in blocchi
Cabina Enel
Cabina Telecom
Cabina Gas
Cabina Idrica
Cabina Elettrica
Impianto di sollevamento
Tubazione di acqua potabile DN 200 in ghisa sferoidale
Tubazione di acqua potabile DN 200 in ghisa sferoidale
Tubazione di acqua potabile DN 200 in ghisa sferoidale