



MISURE IN METRI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.

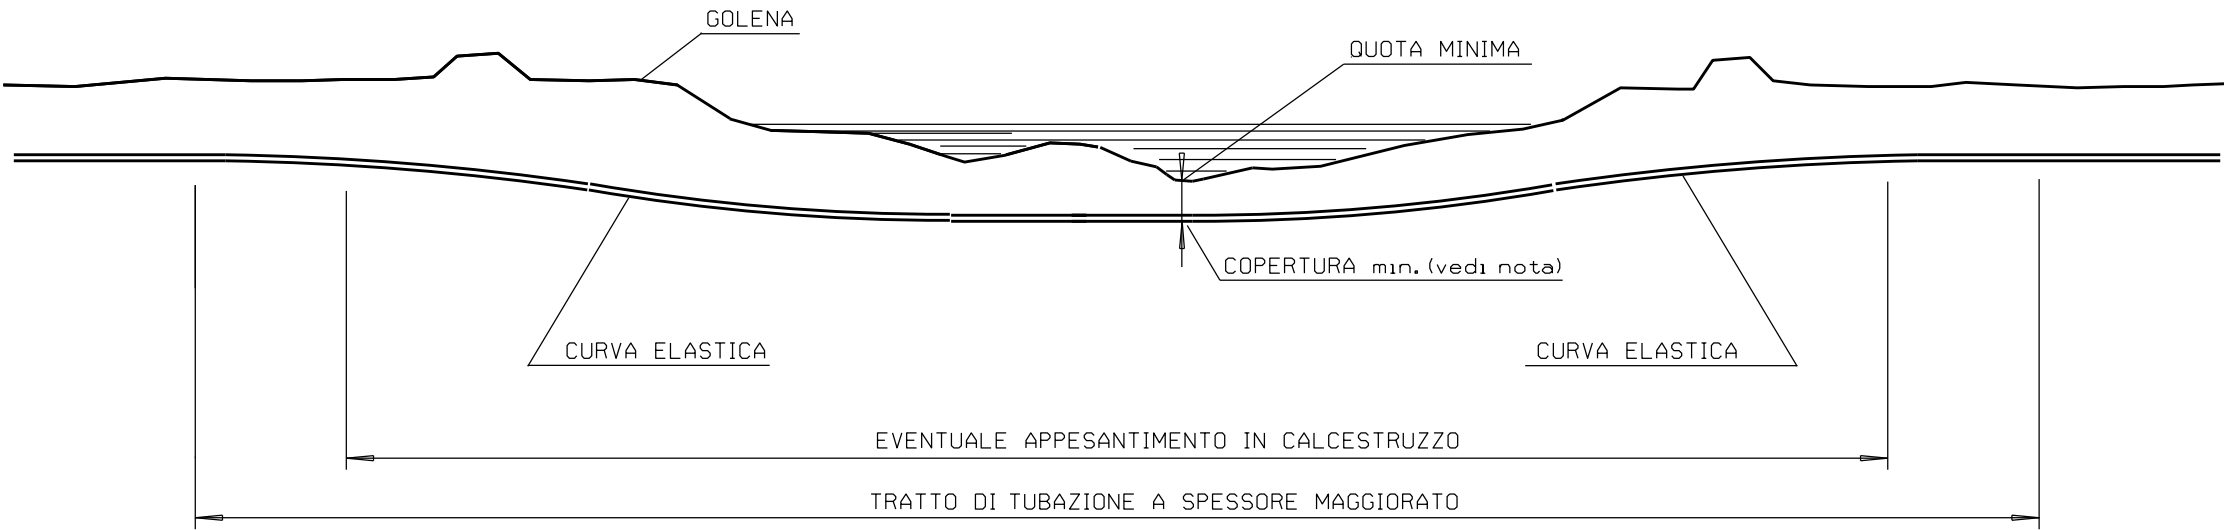

NOTA :
LA COPERTURA DOVRA' ESSERE STABILITA DI VOLTA IN VOLTA IN BASE AI RISULTATI DELLO STUDIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO CHE DEFINIRA' LE CARATTERISTICHE DEL CORSO D'ACQUA.
INDICATIVAMENTE TALE COPERTURA DOVRA' ESSERE SUPERIORE A 2 METRI IN PRESENZA DI ROCCIA DURA E SUPERIORE A 3 METRI NEGLI ALTRI CASI.

3	Gennaio 2025	AGGIORNAMENTO A.U. 327 PER PRESCRIZIONI V.I.A.		GUIDI	SANTI	MATTEI
2	Giugno 2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA		BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
1	Maggio 2022	EMISSIONE PER PERMESSI		BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
0	Marzo 2022	EMISSIONE		BALDASSARRI	SANTI	MATTEI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CLIENTE		PROGETTISTA		COD. SNAM		
				NQ/R20133		
				COMMESSA SAIPEM		
				023113-105		
RIF. DER. PER PORTO EMPEDOCLE DN 300 (12"), DP 24 bar e opere connesse				Dis. SNAM n.:		ST-D-03308
				Dis. SAIPEM n.:		LC-D-83308
				REVISIONE		3
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FIUMI-TORRENTI E CANALI				FG.		1 DI 1
				SCALA		