
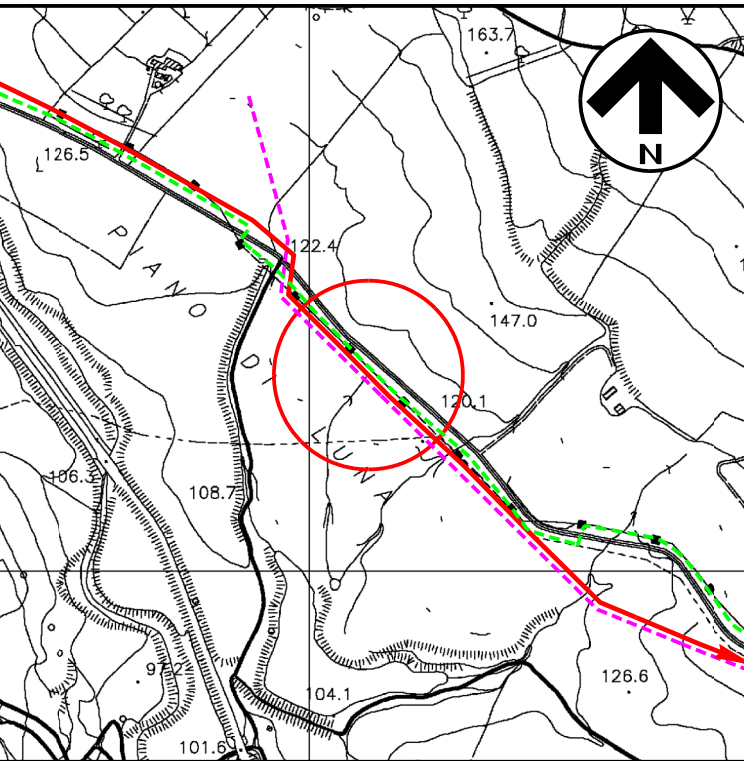
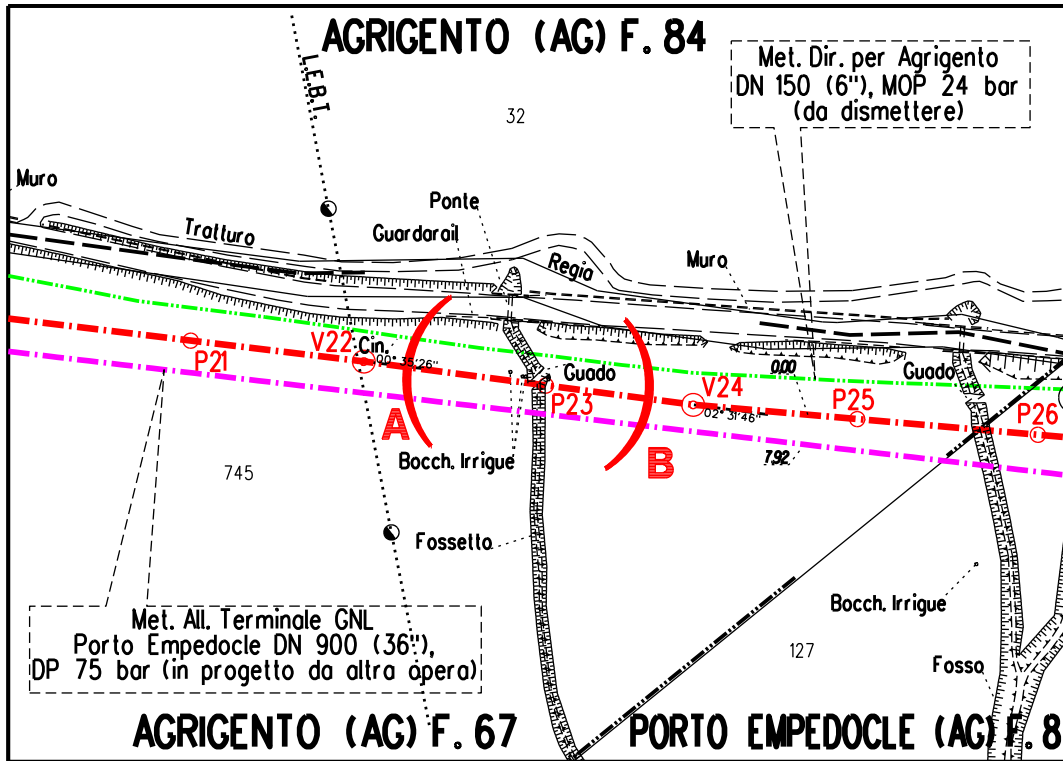
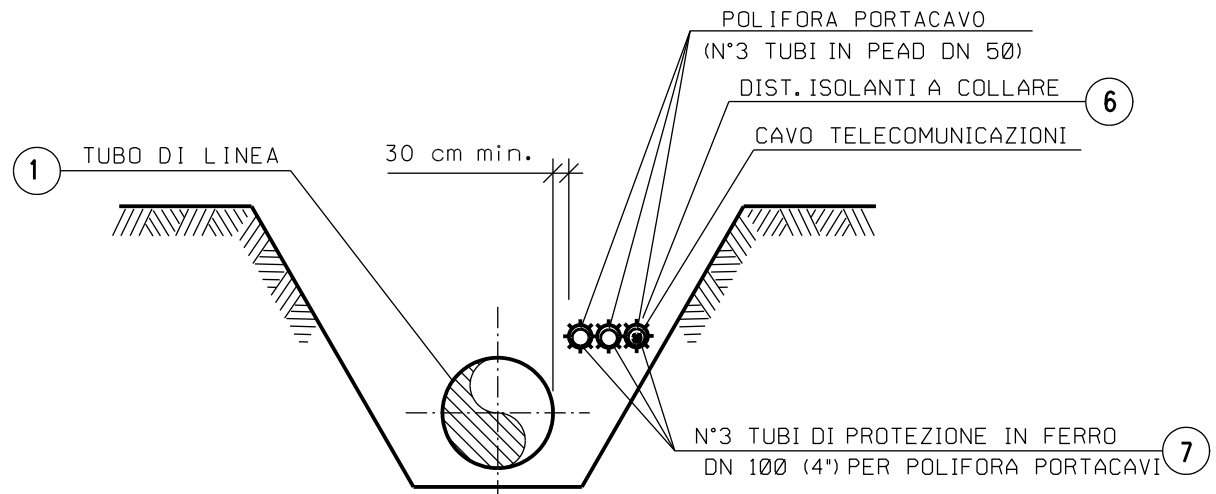


TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

- 1 Tubo di acciaio Grado EN L360NB/MB DN 150 (6")
Sp. 7.1mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.10
rivestimento in Polietilene Sp.2.1mm
- 6 Distanziatori isolanti a collare costruiti secondo tab. GASD A.09.01.06
tubo di protezione in ferro DN 100(4") sp 4.00 mm
anelli n. 30
- 7 Tubo di protez. in Fe 33 UNI7287/74 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polif. portacavo 60.00 m

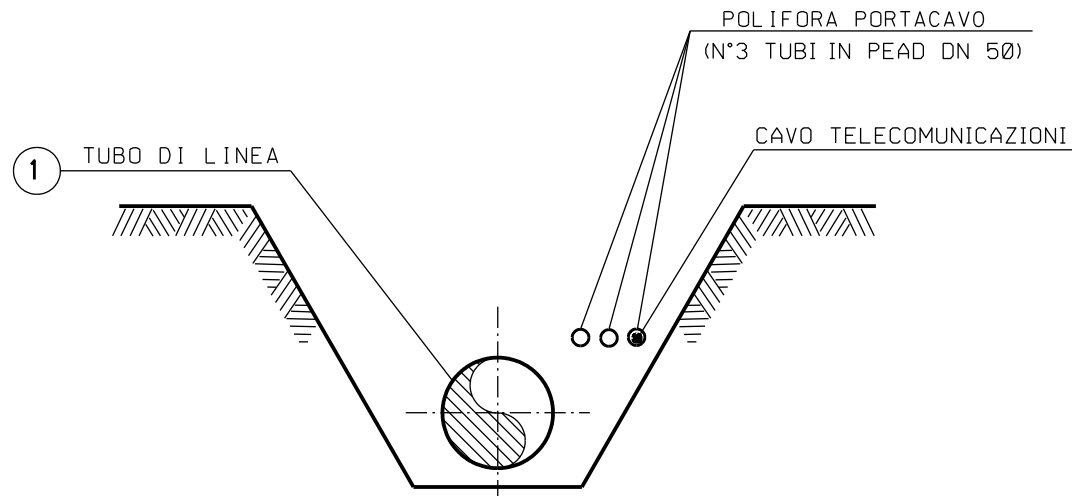

1	Gen. 2025	Aggiornamento A.U. 327 per prescrizioni V.I.A.	F.Guidi	G.Santi	F.Mattei
0	Ago. 2023	Emissione per autorizzazione unica	A.Magnoni	G.Santi	F.Mattei
INDICE	DATA	REVISIONI	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Proprietario	Progettista		COMM. SNAM	NO/R20133/R-1.08	
			COD. TECNICO	21028	
			Fg.	1	di 1
RIFACIMENTO DIRAMAZIONE PER AGRIGENTO DN 150 (6") DP 24 bar			Dis. SNAM	n.: AT-6E-12212	
			Dis. SAIPEM	n.: LC-6E-82212	
Attraversamento: Fosso Senza Nome			Comm. Saipem	023113-105	
			Scala	1:200	
INDICE	1				